

ZERTIFIKAT



GEBÄUDEPRÜFUNG „INDOOR-AIR-QUALITY“

für

Firma **Stefan Lechner GmbH**
Straße **Salzburger Straße 47a**
Betriebsstandort **83071 Stephanskirchen**

Bauvorhaben: MFH in Holzbauweise, Kraglinger Str. 8, 83071 Stephanskirchen

Messtermin: 28. 06. 2016, 14.00Uhr

Messwertvorgaben:


TVOC-Wert < 1000 µg/m ³ gem. UBA RL	✓
Alle Einzelstoffe < RW I gem. UBA RL	✓
n-VOC Werte < RW II gem. UBA/IQUH RL	✓
Formaldehyd RW < 80 µg/m ³	✓
Gültigkeitsdauer:	31. Juli 2018
Labor- und Prüfdatum:	11. Juli 2016


RW = Richtwert | Das Messverfahren gem. ISO 16000ff für Raumluftuntersuchungen wurde angewandt. Das Raumklimazertifikat wird ausschließlich für oben beschriebene Gebäude inkl. der Bauprodukte und Bauweise vergeben. Die Messung wurde im 8 Std. ungelüfteten Zustand und ohne Lüftungsanlage durchgeführt. Die Bewertung der Messergebnisse erfolgt gemäß den Richtwertvorgaben des Umweltbundesamtes und der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Kommission Innenraumlufthygiene und der Obersten Landesgesundheitsbehörden und gemäß den Bewertungs- und Prüfbedingungen des IQUH in seinen AGBs.

Die IAQ-Prüfanforderungen wurden erreicht

IQUH - Weikersheim, den 22. Juli 2016


Karl-Heinz Weinisch
Institutsleiter

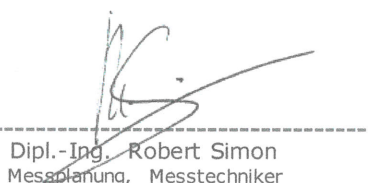
Dipl.-Ing. Robert Simon
Messplanung, Messtechniker

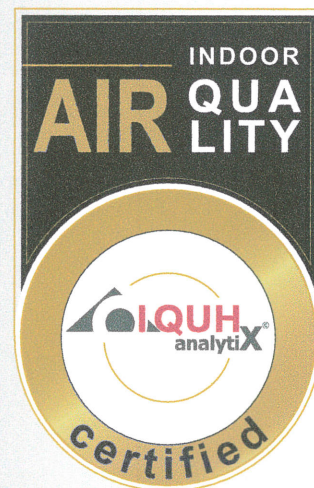

INSTITUT FÜR QUALITÄTSMANAGEMENT UND UMFELDDHYGIENE

Normgerechte Messung TVOC
gemäß DIN EN ISO 16000-6
mit GCMS DNPH-Kartusche

Bestimmung mit HPLC nach DIN EN ISO 16000-3

Laboranalytik: Dr. rer. nat. Thomas Wirkner
Messtechnik: Dipl.-Ing. Robert Simon

Institut für Qualitätsmanagement und Umfelddhygiene

Deutschordestr. 4/3 97990 Weikersheim
Fon: 07934 - 91210
Fax: 07934 - 912120
Mail: info@iquh.de
Web: www.iquh.de